

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 gennaio 2026

Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	HF	COT	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	45,43	1,31	1,53	2,75	0,16	0,94	0,30	1,50
2	45,96	1,59	1,50	2,81	0,15	0,85	0,30	1,27
3	45,14	1,00	1,55	1,07	0,16	1,18	2,78	0,85
4	45,60	1,02	1,75	1,84	0,16	1,08	0,31	0,83
5	47,49	1,24	1,75	1,37	0,17	1,26	1,54	1,46
6	46,65	1,60	1,71	1,41	0,17	1,36	1,25	1,62
7	45,19	1,25	1,62	1,08	0,17	1,94	1,46	1,51
8	45,89	2,41	1,62	2,29	0,17	2,42	1,54	1,32
9	Linea ferma per manutenzione							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
media	45,92	1,43	1,63	1,83	0,16	1,38	1,18	1,29
Limiti	60	15	8	50	1	5	3	5

NEUTALIA SRL BENEFIT

Strada Comunale Per Arconate n. 121
21052 Busto Arsizio - VA - info@neutalia.it

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.
C.F. 03842010120
R.E.A. VA 383041

REPORT LINEA 2 gennaio 2026


Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	HF	COT	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	49,38	1,09	1,30	4,55	0,05	0,39	0,10	1,66
2	47,25	0,98	1,30	3,37	0,05	0,25	0,10	1,21
3	45,93	0,97	1,33	4,57	0,05	0,21	0,10	0,95
4	47,35	1,22	1,67	3,53	0,05	0,18	0,10	0,82
5	47,44	1,45	1,94	4,61	0,05	0,26	0,10	1,67
6	49,43	2,12	1,61	3,56	0,05	0,29	0,10	2,97
7	45,43	1,24	1,49	3,79	0,05	0,29	0,10	1,20
8	46,53	1,02	1,56	6,37	0,05	0,33	0,10	0,99
9	48,36	1,32	1,61	4,63	0,12	0,43	0,10	1,27
10	46,74	1,36	1,42	3,84	0,50	0,31	0,10	1,02
11	48,01	1,08	1,31	5,10	0,05	0,22	0,10	1,08
12	48,61	1,16	1,32	6,73	0,05	0,25	0,10	0,94
13	47,31	0,99	1,41	4,72	0,05	0,18	0,10	0,96
14	49,86	1,03	1,33	5,72	0,05	0,39	0,10	1,65
15	48,85	1,11	1,36	4,35	0,05	0,40	0,10	1,40
16	49,92	1,04	1,30	5,37	0,05	0,35	0,10	1,40
17	48,07	1,17	1,32	6,08	0,05	0,32	0,10	1,72
18	47,84	1,11	1,34	4,10	0,05	0,29	0,10	0,98
19	Linea ferma per manutenzione							
20								
21								
22	51,98	1,21	1,42	4,02	0,05	0,62	0,11	2,70
23	43,05	1,16	1,31	6,66	0,05	0,38	0,10	1,24
24	46,91	1,03	1,30	5,94	0,05	0,29	0,11	1,39
25	48,31	0,93	1,31	4,38	0,05	0,25	0,10	1,25
26	47,46	0,98	1,32	4,48	0,05	0,26	0,10	1,57
27	47,55	1,05	1,34	5,00	0,05	0,22	0,10	1,68
28	47,91	1,18	1,34	3,49	0,05	0,21	0,10	1,94
29	46,64	1,10	1,30	5,70	0,05	0,20	0,11	1,81
30	45,16	1,20	1,45	6,02	0,05	0,19	0,10	1,44
31	46,42	1,17	1,36	7,81	0,05	0,24	0,10	2,11
media	47,63	1,16	1,41	4,95	0,07	0,29	0,10	1,46
Limiti	60	15	8	50	1	5	3	5

NEUTALIA SRL BENEFIT

Strada Comunale Per Arconate n. 121
21052 Busto Arsizio - VA - info@neutalia.it

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.
C.F. 03842010120
R.E.A. VA 383041

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 1

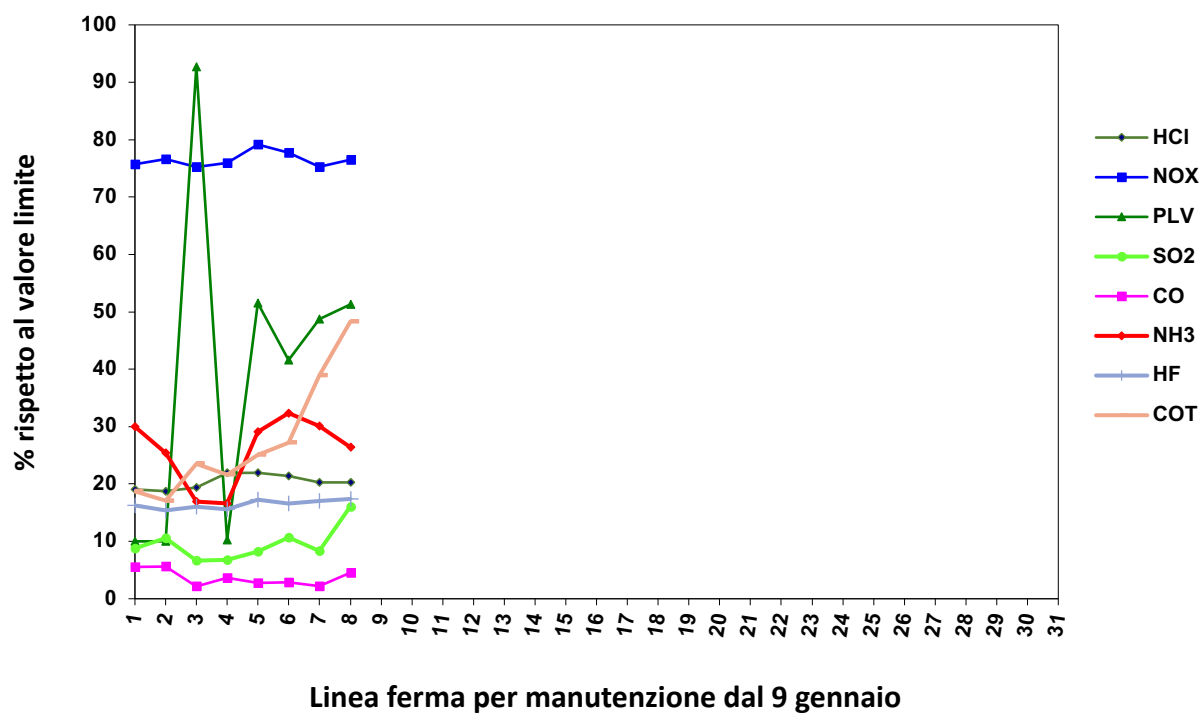


NEUTALIA SRL BENEFIT

Strada Comunale Per Arconate n. 121
21052 Busto Arsizio - VA - info@neutalia.it

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.
C.F. 03842010120
R.E.A. VA 383041

TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 2

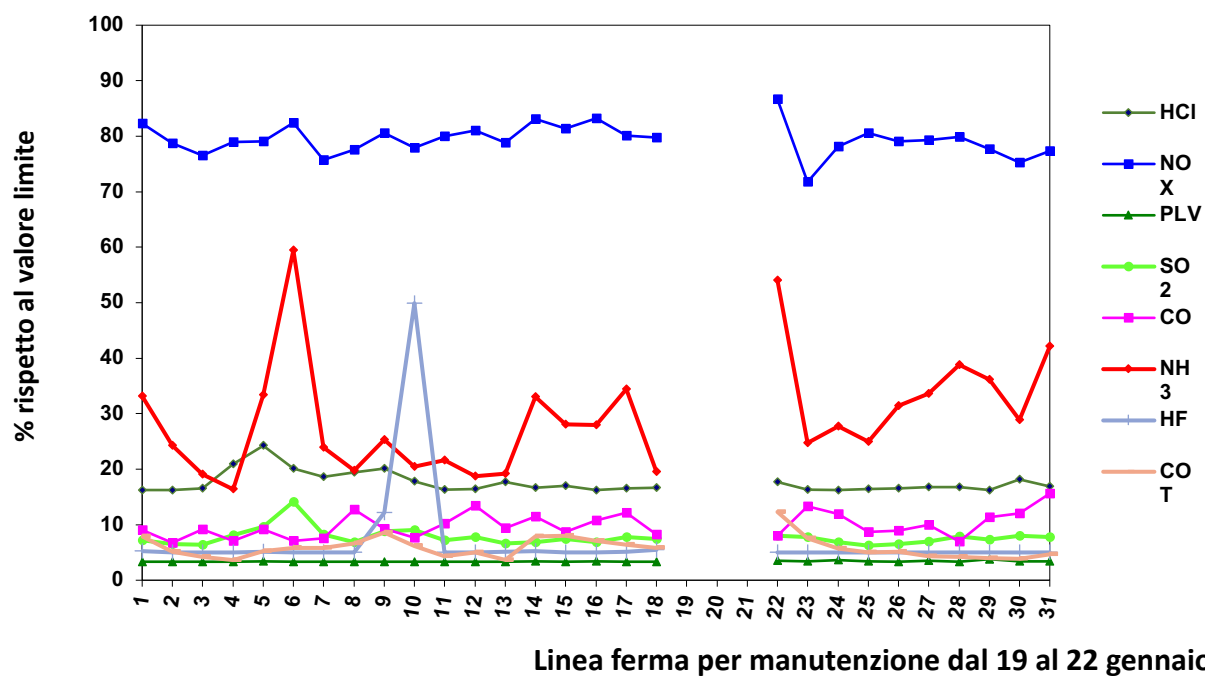

NEUTALIA SRL BENEFIT

Strada Comunale Per Arconate n. 121
21052 Busto Arsizio - VA - info@neutalia.it

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.
C.F. 03842010120
R.E.A. VA 383041

ENERGIA ELETTRICA

Nel corso del mese di gennaio 2026 sono stati prodotti 3.626,00 MWh.

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,

l'impianto NEUTALIA S.R.L. nel mese di gennaio 2026 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 16.249 famiglie.

NEUTALIA SRL BENEFIT

Strada Comunale Per Arconate n. 121
21052 Busto Arsizio - VA - info@neutalia.it

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.
C.F. 03842010120
R.E.A. VA 383041

